



Landsyd I/S
Nordre Boulevard 93
6800 Varde

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 28. april 2025
Sagsnr.: 25/10572

Kontakt: Simon Rosenhøj Leth
Direkte tlf.: 2126 7354
E-mail: srle@aabenraa.dk

Afgørelse: Tilladelse til krydsning af Højbjergmose vandløb

Vandløb: Højbjergmose vandløb (Iun 13.1)
Projekt: Krydsning af vandløb med elkabel
Matr. nr.: 95, Perbøl, Kliplev & 27, Perbøl, Kliplev,
Ansøger: Landsyd I/S

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til at krydse det offentlige Højbjergmose vandløb med et elkabel. Krydsningen skal foretages med styret underboring. Vandløbet skal krydses minimum 1,5 meter under vandløbets faste bund. Bundkoten er ukendt jf. regulativet.

Til afgørelsen er knyttet en række vilkår og betingelser.


Afgørelsens grundlag

Ansøgning af 3. april 2025
Partshøring af 11. april 2025
Afgørelse af 28. april 2025

Projektbeskrivelse

Højbjergmose vandløb ønskes krydset med et 10kV kabelanlæg, til forstærkning af elnettet mellem Kliplev Erhvervspark og 60kV transformerstationen ved Bajstrup. Der vil blive anvendt styret underboring til krydsningen.

Ansøger har ikke oplyst en afstand fra kablet til vandløbets bund. Vandløbsmyndigheden fastsætter derfor vilkår om dette.

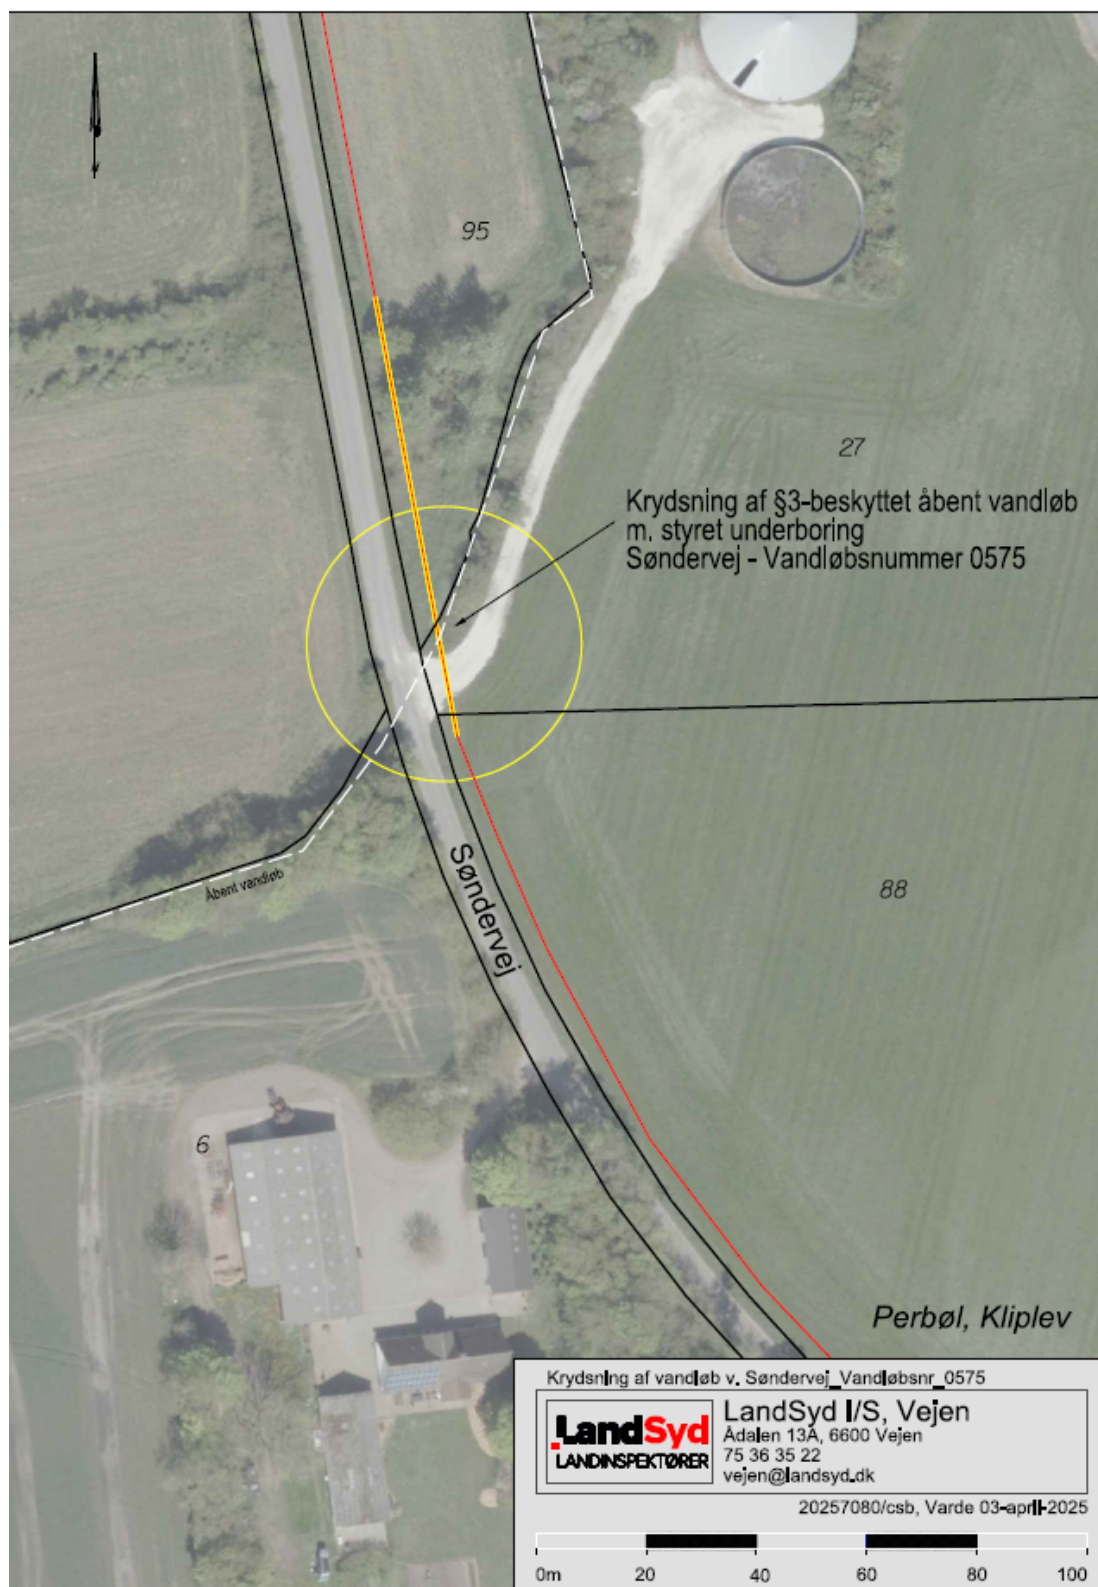

Figur 1: Oversigtskort over krydsning af Nørrestrøm.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse. Derudover er tilladelsen knyttet til følgende vilkår:

- Færdsel og anlægsarbejder på anden mands ejendom kræver den pågældende lodsejers forudgående accept.
- Vandløb krydses ved styret underboring minimum 1,5 meter under vandløbets faste bund. Bundkoten fremgår ikke af vandløbets regulativ.
- Der opsættes tydelige markeringspæle på vandløbets kronekant, der viser at der ligger et elkabel.
- Skader på ledningen, som følge af Aabenraa Kommunes almindelige årlige vedligehold af vandløbet, er Aabenraa Kommune uvedkommende. Herunder omfattes også kørsel med maskine i det regulativmæssige fastsatte arbejdsbælte.
- Hvis der anvendes boremudder nær vandløb, skal dette bestå af ren bentonit uden tilsætningsstoffer.
- Det skal sikres, at udvaskning af sand, jord og eventuelt boremudder begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Vandløbets nuværende vandaflledning må ikke påvirkes.
- Anlægsarbejdet skal stoppes, såfremt der opstår tekniske problemer, som ikke er i overensstemmelse med denne ansøgning, og Aabenraa Kommune skal straks underrettes.
- Al fremtidigt vedligehold af ledningen tilfalder dennes ejer og er vandløbsmyndigheden uvedkommende.
- Anlægsarbejdet skal færdigmeldes til Aabenraa Kommune.
- Ansøger er selv forpligtet til at afsøge, hvorvidt der ligger andre ledninger eller tekniske anlæg på de påtænkte lokaliteter, og træffe aftale med ejere af disse.
- Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt.

Beskrivelse og vurdering

Højbjergmose vandløb er et åbent offentligt naturbeskyttet vandløb på krydsningslokaliteten. Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner om mindst god økologisk tilstand. Nærmeste målsatte recipient er Nørrestrømmen ca. 1,5 km nedstrøms. Det vurderes ikke at projektet hindrer fremtidig målopfyldelse, da projektet udføres med styret underboring.

Vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det er etableret efter ovenstående vilkår. Dette begrundes med at krydsningen foretages som styret underboring, hvorfor der ikke vil være en påvirkning i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden har på den baggrund besluttet, at sagen jævnfør § 17 i reguleringsbekendtgørelsen kan fravige høringsproceduren og endelig godkendes. Der foretages derfor ikke høring jf. Vandløbslovens bestemmelser. Der foretages dog stadig partshøring jf. Forvaltningsloven.

Godkendelsens varighed

Anlægsarbejdet skal være udført senest 3 år fra godkendelsesdatoen. Hvis dette ikke er tilfældet bortfalder godkendelsen.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes inden klagefristens udløb for egen regning og risiko.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Stk. 2. Der må ikke nedlægges rørledninger, kabler m.v. i vandløbet uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

§ 17, Vandløbsmyndigheden kan i sager efter § 5 og § 9 fravige bestemmelserne i §§ 14-16, når sagen angår en foranstaltning, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet, før anlægsarbejdet sættes i gang.

Vurdering i henhold til habitatdirektivet

Aabenraa Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

Aabenraa Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige yngle- og rasteområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV a) eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV b).

Nærmeste relevante Natura 2000 område er Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, som ligger ca. 6,3 km nedstrøms for projektområdet. Det vurderes ikke at projektet vil påvirke området, da projektet foretages med styret underboring og dermed hverken har afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. Påvirkningen er dermed uvæsentlig.

Projektet vurderes ikke at påvirke nogen arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Dette begrundes med at projektet foretages med styret underboring, hvorfor projektet hverken har afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser.

Høring

Projektet og den påtænkte afgørelse har været i partshøring hos ansøger og relevante lodsejere i perioden 11. april til 25. april 2025. Der er tale om en partshøring efter Forvaltningslovens bestemmelser. Der foretages ikke høring jf. § 17 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i forbindelse med partshøringen.

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Klage m.v.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø og -Fødevareklagenævnet efter reglerne i klagevejledningen. Klagefristen er 4 uger fra den dato godkendelsen er meddelt. Klagefristen er således 26. maj 2025.

Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor I logger på ligesom I plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når I klager, skal I betale et gebyr (900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau)). I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I vil få besked, hvis der modtages klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlig annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunkt for eventuel individuel underretning.

Venlig hilsen

Simon Rosenhøj Leth
Vandløbsmedarbejder

Kopi sendt til

Ansøger

Samt ejere og beboere på følgende matrikler

95, Perbøl, Kliplev
27, Perbøl, Kliplev