

Tilladelse til etablering af boring (lovliggørelse) og indvinding af grundvand til drikkevand og kreaturvanding fra boring med DGU nr. 151.2135, beliggende Hovslundvej 52, 6230 Rødekro

Denne tilladelse omfatter etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevand og kreaturvanding. Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen fremgår af tabel 1:

ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Formål med indvinding	Drikkevand og kreaturvanding
Tilladelsen er gyldig til	27. august 2056

BORING OG ANLÆG

Anlæggets anlægsID (Jupiter ID)	173006
Boringens DGU-nummer	151.2135
Boringens koordinater (EUREF89 zone 32)	X: 526393; Y: 6109704
Boringens adresse	Hovslundvej 52, 6230 Rødekro
Adressens matrikeloplysning	Matr.nr. 359 Hovslund, Ø. Løgum
Maksimal årlig indvindingsmængde	395 m ³ pr. år
Maksimal ydelse i timen	4 m ³ pr. time

TIDSFRISTER

Dokumentation for anlagt overbygning	1. november 2026
Dokumentation for anlagt fredningsbælte	1. november 2026
Indsendelse af analyserapport	1. november 2026
Årlig indberetning af oppumpede mængder	1. februar hvert det følgende år
Årlig indberetning af pejlinger	1. februar hvert det følgende år

HJEMMEL OG OFFENTLIGGØRELSE

Tilladelsen meddeles efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven
Offentliggørelsesdato	27. august 2026
Klagefrist	24. september 2026
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

Tabel 1: Særlige opmærksomhedspunkter i afgørelsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	AFGØRELSE OG HJEMMEL	2
2.	VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
3.	TILSYN	6
4.	BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN	6
5.	PARTSHØRING	11
6.	ANNONCERING	11
7.	KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE	11
8.	SØGSMÅL.....	12
9.	AKTINDSIGT	12
10.	MEDDELELSE AF TILLADELSE	12
11.	MODTAGER AF AFGØRELSE.....	12
12.	BILAGSOVERSIGT	12

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

1.1 Vandforsyningsloven

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand meddeles i henhold til §§ 20 og 21 i [LBK nr 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v.](#) (Vandforsyningsloven).

Boringen er etableret, så der er tale om en lovliggørelse af etablering af boringen.

Aabenraa Kommune meddeler tilladelse til den etablerede boring og tilladelse til indvinding af 395 m³ grundvand pr. år på ejendommen Hovslundvej 52, 6230 Rødekro.

Boringen har DGU nr. 151.2135. Se placering af boring på bilag 1. Det indvundne vand må bruges til drikkevand og kreaturvanding.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen, ud fra den sammenfattende vurdering, og på betingelse af, at vilkårene beskrevet i afsnit 2 overholdes.

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til etablering af boring eller indvinding af grundvand fra boringen eller tidligere boringer/brønde på ejendommen.

1.2 Screening efter miljøvurderingsloven

Projekter vedrørende vandforsyningsboringer fremgår af bilag 2, punkt 2dii og 10m i [LBK nr 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af](#)

[konkrete projekter \(VVM\)](#) (Miljøvurderingsloven] som værende screeningspligtige, hvis der er tale om dybere borer. Borer der er dybere end 10 meter betragtes som en dyb boring, og er derfor ikke omfattet af loven.

Der er indsendt en VVM-ansøgning sammen med ansøgning om indvinding af grundvand.

Aabenraa Kommune har samtidig med indvindingstilladelsen truffet afgørelse om, at en fremtidig indvinding på årligt 395 m³ vand ikke afkaster VVM-pligt. Afgørelsen har kommunens sagsnr. 20/5414. Afgørelsen er offentliggjort på Aabenraa Kommunes hjemmeside sideløbende med offentliggørelsen af indvindingstilladelsen.

2. VILKÅR FOR TILLADELSEN

Tilladelsen har en række vilkår, der skal overholdes.

2.1 Anvendelse

- 2.1.1** Det indvundne vand må kun anvendes til drikkevand og kreaturvanding
- 2.1.2** Vandingsanlægget – herunder også jordledninger – må ikke bruges til andet end det oppumpede grundvand
- 2.1.3** Anvendes tilladelsen ikke længere eller sker der ændring af ejere, som angår tilladelsen, skal dette meddeles Aabenraa Kommune

2.2 Gyldighedsperiode

- 2.2.1** Tilladelsen gælder frem til 27. august 2056
- 2.2.2** Tilsluttes ejendommen almen vandforsyning, bortfalder tilladelsen
- 2.2.3** Tilladelsen bortfalder ellers automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilladelse til indvinding, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse
- 2.2.4** Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen
- 2.2.5** Tilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes
- 2.2.6** Tilladelsen kan tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det
- 2.2.7** Tilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år

2.3 Anlæg og boring

- 2.3.1** Boring og overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-borer i [BEK nr 1260 af 28/10/2013 om udførelse og sløjfning af borer og](#)

[brønde på land](#) (Boringsbekendtgørelsen). Bilag 2 viser eksempler på indretning

Aabenraa Kommune skal **senest 1. november 2026** have modtaget dokumentation for at reglerne er overholdt

- 2.3.2** Anlægget må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse hertil
- 2.3.3** Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen og dens pumpe- og elinstallationer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen
- 2.3.4** Boringen skal være mærket med synligt DGU nr. og angivelse af kote. Skiltet kan laves via hjemmesiden <https://jupiter.geus.dk/boringsskilt/>
- 2.3.5** Boringen skal indrettes, så der kan foretages en pejling af vandstanden
- 2.3.6** Der skal markeres et blivende kotemærke på boringen (boringsfikspunkt)

2.4 Indvindingsmængde og –kapacitet

- 2.4.1** Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Aabenraa Kommune
- 2.4.2** Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Aabenraa Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse

2.5 Drikkevandskvalitet

- 2.5.1** Drikkevandet skal analyseres for de parametre, der indgår i en "Boringskontrol" jf. bilag 8 i [BEK nr 1272 af 31/10/2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg](#) (Drikkevandsbekendtgørelsen). Afsnit 4.3 beskriver kontrollen nærmere
- 2.5.2** Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium

Aabenraa Kommune skal **senest 1. november 2026** have modtaget analyseresultaterne

- 2.5.3** Grundvandet må kun behandles ved en simpel behandling (iltning og sandfilter)
- 2.5.4** Hvis der fra anlægget leveres drikkevand til offentlig eller kommerciel aktivitet, skal der udarbejdes et kontrolprogram for analyse af drikkevandet

2.6 Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand

- 2.6.1** Boringen skal være forsynet med en fastmonteret vandmåler. Vandmåleren må ikke kunne nulstilles

- 2.6.2** De oppumpede vandmængder fra 1. januar til den 31. december skal indberettes til Aabenraa Kommune hvert år inden den 1. februar det følgende år. Indberetning skal indberettes med målertal for start og slut
- 2.6.3** Grundvandsstanden i boringen skal pejles mindst 1 gang årligt og gerne fire gange årligt med tre måneders mellemrum
- 2.6.4** Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder hvert år inden den 1. februar det følgende år
- 2.6.5** Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom ejendommen er udlejet

2.7 Fredningsbælte og beskyttelsesområde

- 2.7.1** Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten for beskyttelse af påkørsel og påvisning af fredningsbæltet
Aabenraa Kommune skal **senest 1. november 2026** have modtaget dokumentation for dette
- 2.7.2** I fredningsbæltet må der ikke anvendes eller opbevares ting og stoffer, der udgør en trussel mod grundvandet

2.8 Sløjfning af boring

- 2.8.1** Hvis boringen viser sig ikke længere at være egnet til vandindvinding eller af en anden grund ikke ønskes anvendt eller må anvendes, skal boringen sløjfes jf. Vandforsyningslovens § 36.
- 2.8.2** Senest 14 dage inden boringen skal sløjfes, skal den kommende sløjfning anmeldes til kommunen
- 2.8.3** Sløjfningen skal udføres af en uddannet brøndborer med A-bevis, eller ved lovændring, som minimum efter de gældende regler fastsat i boringsbekendtgørelsen

2.9 Erstatningsboring

- 2.9.1** Boringen må ikke erstattes af ny boring, uden at det først er anmeldt til Aabenraa Kommune, og Aabenraa Kommune har givet skriftligt tilsagn til etablering af boringen
- 2.9.2** Erstatningsboring må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen og det er tvingende nødvendigt, at den erstattes inden for kort tid. Den skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes, og skal have samme dimensioner (dybde, filtersætning mv.)

Da DGU nr. 151.2135 er ført ned i et magasin forbeholdt almen vandforsyning, tillader Aabenraa Kommune dog ikke en erstatningsboring til samme dybde. Hvis boringen pludselig bryder sammen, bør der om muligt med Aabenraa Kommune aftales en kortere dybde

2.10 Forurening af grundvandet

2.10.1 I medfør af § 21 i [LBK nr 48 af 12/01/2024 af lov om miljøbeskyttelse](#) (Miljøbeskyttelsesloven), skal Aabenraa Kommune straks underrettes, hvis det konstateres, at der foregår en forurening af grundvandet

2.11 Erstatningsregler

2.11.1 Ejeren af et vandindvindingsanlæg er jf. § 23 i Vandforsyningsloven erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og drift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

3. TILSYN

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes.

Hvis disse vilkår ikke overholdes, eller hvis tilladelsen er givet på grundlag af væsentligt forkerte oplysninger, kan tilladelsen jævnfør Vandforsyningslovens § 34 tilbagekaldes uden erstatning. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, hvis der er væsentlige samfundsmæssige grunde til det. Spørgsmål om erstatning afgøres af taksationsmyndighederne.

4. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

Aabenraa Kommune har vurderet, om det tilladte er i konflikt med gældende planer, og om det vil have en væsentlig negativ påvirkning på omgivelsernes grundvandsressource, naturområder, vandløb og miljø. Hertil er bl.a. anvendt screeningsværktøjet BEST.

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den tilladte indvinding ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på de nævnte omgivelser, og der gives derfor en tilladelse til indvinding af 395 m³ grundvand pr. år med en timekapacitet på 4 m³.

4.1 Ansøgning

Der er søgt om tilladelse til etablering og indvinding af grundvand til drikkevand og kreaturvanding fra den eksisterende boring med DGU nr. 151.2135, som er registreret under anlæg med anlægsID 173006.

Boringen afløser ejendommens tidligere vandforsyningsbrønd, der i forbindelse med etablering af DGU nr. 151.2135 er sløjfet. Der foreligger ikke en tilladelse til indvinding af grundvand fra den tidligere drikkevandsbrønd.

Den årlige ansøgte mængde er 395 m³ med et timeforbrug på 4 m³, hvor 170 m³ skal anvendes til drikkevand i husholdningen og 225 m³ til kreaturvanding i stald.

Det indvundne vand til husholdningen skal bruges til formål, hvor der er krav til drikkevandskvalitet.

Ansøgningen med tilhørende bilag ligger til grund for vurderingen.

4.1.1 Oplysning om boring

Boringen er etableret i 2019 og placeret på matr.nr. 359 Hovslund, Ø. Løgum, som hører under adressen Hovslundvej 52, 6230 Rødekro. Placering af boringen fremgår af bilag 1.

Der er til ansøgningen sendt en boringsgennemgang, hvor det fremgår, at der ikke er etableret en overbygning.

Der kan fremsøges en borerapport på GEUS' hjemmeside <https://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=605453>. Her er det angivet at boringens dybde er 112 meter dyb, og filtersætningen er i 100-112 m.u.t. Boringen indvinder jf. borerapporten fra kvartært glacialt smeltevandssand. Der er angivet pejledata og prøvepumpningsdata for rolandsstanden og tilbagepejling. Rovandsstanden var 25,08 m.u.t. og med en ydelse på 3 m³ pr. time sker der en sænkning på 14,16 m.

4.2 Nødvendige ændringer og krav til boringens indretning med mere

Der er krav til, hvordan boringen skal være indrettet og beskyttet, og Aabenraa Kommune vurderer, ud fra det tilsendte materiale til ansøgningen, at der er forhold, der skal bringes i orden. Se nærmere beskrivelse af forholdene i afsnit 4.2.1 og 4.2.2.

Inden 1. november 2026 skal det være dokumenteret overfor Aabenraa Kommune, at forholdene er blevet ordnet.

Hvis forholdene ikke er ordnet og godkendt af Aabenraa Kommune inden fristen, kan tilladelsen bortfalde.

4.2.1 Indretning af boring

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at der ikke er etableret en overbygning på boringen. Der skal derfor etableres en overbygning, som er indrettet efter gældende regler i Boringsbekendtgørelsen. Bilag 2 viser eksempler på indretning af boringer.

4.2.2 Fredningsbælte

Der er ikke etableret et fysisk fredningsbælte omkring boringen.

Omkring boringen skal der jf. Boringsbekendtgørelsen være et fredningsbælte med en radius på 5 meter. Fredningsbæltet skal markeres fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store marksten.

Der må ikke være risiko for, at boringen og dennes overbygning kan påkøres, og køretøjer må ikke parkere inden for fredningsbæltet.

Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.

4.3 Drikkevandskvalitet

Ved meddelelse af tilladelse til nye boringer, kan kommunen jf. § 14 i [BEK nr 867 af 20/06/2025 om vandindvinding og vandforsyning](#) stille krav til kontrol af råvandet.

Aabenraa Kommune vurderer, at der skal foretages kontrol, for at få belyst om drikkevandet er egnet til drikkevandsforsyning, og stiller krav om at drikkevandet bliver analyseret for parametre, der fremgår i en boringskontrol jf. Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8.

Aabenraa Kommune kender ikke til specifikke eller særlige anvendelser i området, som udgør en trussel af grundvandet, og vurderer derfor, at der ikke skal foretages undersøgelser af andre pesticider end de anførte i bilag 2.

Aabenraa Kommune kender ikke til arealer, som kan være forurenet med organiske mikroforureninger, og vurderer derfor at parametre i bilag 1, b og d, kan undlades.

Analyserapporten skal være modtaget af Aabenraa Kommune senest 1. november 2026.

4.4 Tilsyn med indvundne vandmængder

Indvindingsanlægget skal jf. Vandforsyningslovens § 58 være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Aabenraa Kommune har besluttet at vanindvindingsanlæg skal være forsynet med en vandmåler. Der måles fra 1. januar til 31. december, og resultatet skal indberettes til Aabenraa Kommune senest 31. januar det følgende år. Tallet for målerstart den 1. januar og målerslut den 31. december skal angives. Ligeledes skal omregningsfaktor angives.

4.5 Pejling af grundvandsspejl

Ifølge Vandforsyningslovens § 12, stk. 2, skal alle boringer kunne pejles manuelt, og pejlerøret eller -studsens skal have en diameter på mindst 25 mm, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Aabenraa Kommune stiller i indvindingstilladelsen krav til, at der skal pejles minimum én gang årligt og gerne fire gange for at årstidsvariationerne kan fastlægges. Pejlingen bliver brugt i forbindelse med grundvandskortlægningen og grundvandsovervågning.

4.6 Vurdering af vandindvindingsbehov, påvirkning af grundvandsmagasinet og andre indvindinger i området

Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte vandmængde ikke er større end behovet, og at det er muligt at dække, det ansøgte behov.

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource.

Aabenraa Kommune vurderer, at grundvandsressourcen i området er tilstrækkelig til den forventede fremtidige indvinding fra boringen, og at tilladelsen ikke vil udgøre en hindring for den fremtidige anvendelse af områdets grundvand eller påvirke anden indvinding i nærområdet.

4.7 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Vandforsyningsplan, Spildevandsplan og Kommuneplan, samt de regionale råstofplaner. Aabenraa Kommune har på baggrund af følgende samlet set vurderet, at indvindingen ikke vil være i konflikt med dem:

4.7.1 Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan 2022-2034

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Vandforsyningsplan 2022-2034](#) for den fremtidige forsyning til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune.

Boringen er beliggende i Genner Vandværks forsyningsområde. Genner Vandværk har forsyningspligt og -ret til at forsyne ejendommen med drikkevand. Det fremgår af retningslinje 1.5 at forsyning er omfattet af vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Ejendommen ligger 1,5 km fra Genner Vandværks ledningsnet, og ligger derfor i Genner Vandværks fremtidige forsyningsområde. I det fremtidige forsyningsområde har vandværket førsteret til at forsyne ejendommene, og ejendomme har tilslutningspligt, hvis udgiften er på økonomiske rimelige vilkår. Boringen er etableret og det er oplyst, at etableringen af boringen har kostet 300.000 kr. Aabenraa vurderer derfor, at det lige nu ikke er økonomisk proportionalt, at ejere får omkostninger ved en tilslutning til Genner Vandværk.

4.7.2 Aabenraa kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Der er udarbejdet en [Hovedplanen for grundvandsbeskyttelse](#). Her fremgår det af punkt 8.3.3, at ved meddelelse af indvindingstilladelser skal tages særligt hensyn til fremtidig indvinding (filterplacering, mængde, pumpestrategi osv.) inden for BNBO, indvindingsoplande (IOL) og OSD.

Boringen er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD), hvor der ikke er særlige hensyn at tage, og placering og indvinding er derfor vurderet til at være i overensstemmelse planens retningslinjer.

4.7.3 Miljøministeriets vandområdeplaner 2021-2027 (grundvand)

Aabenraa Kommune skal jf. [BEK nr 1669 af 08/12/2025 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#) (Indsatsbekendtgørelsen) vurdere, om indvindingen har en direkte eller indirekte påvirkning af grundvandsforekomsterne. Målene for grundvandsforekomsterne er god kvantitativ- og kemisk tilstand.

Grundvandsforekomsterne i Aabenraa Kommune har alle en god kvantitativ tilstand, og lever derfor op til miljømålene. Der er grundvandsforekomster i Aabenraa Kommune, hvor den kemiske tilstand er ringe. Den kemiske tilstand bliver reguleret af staten, og ikke reguleret af indvindingstilladelser. Aabenraa Kommune vurderer derfor at indvindingen hverken vil påvirke målene for grundvandsforekomsterne kvantitative- eller og kemisk tilstand.

4.7.4 Aabenraa Kommunes Klimaplan 2022

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Aabenraa kommunes klimaplan](#), der blandt andet beskriver et modelleret grundvandsspejl frem til 2050. En forhøjet grundvandsstand kan føre til at grundvand eller overfladevand trænger ind i overbygningen.

Uanset prognosen, vurderer Aabenraa Kommune, at boringens overbygning kan hæves, så den kan holdes tør, og derved har en eventuelt forhøjet grundvandsstand ikke en væsentlig betydning for boringens beskyttelse for indtrængende grundvand eller overfladevand.

4.7.5 Spildevandsplan, kommuneplan og råstofplaner

Det er vurderet om indvindingen er i overensstemmelse med [Spildevandsplanen](#) og [Kommuneplanen](#), samt [Råstofplan 2020](#), idet planerne ikke sætter retningslinjer for etablering af boringer eller indvinding derfra.

4.8 Vurdering i forhold til kulturhistoriske interesser

Aabenraa Kommune er ikke kendt med kulturhistoriske interesser i området, som er i konflikt med boringen og indvindingen.

4.9 Vurdering af påvirkning af natur og vandløb

Aabenraa Kommune vurderer, at indvindingen, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre indvindinger, vil have en væsentlig påvirkning på beskyttede naturarealer og vandløb, samt målsatte vandløb.

Der skal jf. § 3 i [LBK nr 927 af 28/06/2024 af lov om naturbeskyttelse](#) (Naturbeskyttelsesloven) sikres at der ikke sker væsentlige tilstandsændringer i forhold til naturarealers og vandløbs nuværende tilstand. [Vandområdeplanerne](#) fastsætter miljømål for at sikre vandløbs målopfyldeelse for både kemisk tilstand og økologisk tilstand.

BEST rapporten viser, at der ikke er konflikter med nærliggende naturtyper/vandløbsoplande.

4.10 Vurdering i forhold til Habitatbekendtgørelsen

Aabenraa Kommune vurderer, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt:

I henhold til [Habitatbekendtgørelsen](#) (Habitatbekendtgørelsen) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000 område og bilag IV-arter væsentligt.

I forhold til bilag IV-arter er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding.

BEST rapporten viser, at indvindingen ikke påvirker nogen naturområder i området, og indvindingen kan derfor ikke medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der potentielt findes i området, dvs. stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, løvfrø og løgfrø.

4.11 Vejledende afstandskrav til forureningskilder, herunder jordforurening

Ejer har oplyst i sin ansøgning ved afkrydsning, at alle vejledende afstandskrav jf. DS 441 (Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg) er overholdt.

5. PARTSHØRING

Udkast til tilladelsen har ikke været i høring hos ejer af vandforsyningen, da tilladelsen er meddelt på vilkår, som er forventelige.

Vandværker, hvortil ejendomme har tilslutningspligt til, er høringsberettiget i afgørelsessager om indvinding af grundvand til drikkevand.

Ejendommen ligger i Genner Vandværk forsyningsområde. Da boringen er etableret, og Aabenraa Kommune vurderer, at udgifterne har været så høje, at det ikke er proportionalt at påbyde ejendommen at blive tilsluttet Genner Vandværk, har Aabenraa Kommune vurderet, at Genner Vandværk bliver orienteret om afgørelsen, men ikke hørt.

6. ANNONCERING

Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk 27. august 2026. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen, se i næste afsnit.

7. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE

7.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er 24. september 2026.

7.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist.

En klage over afgørelsen har opsættende virkning.

7.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

8. SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål jf. Vandforsyningslovens § 81 være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

9. AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i [Forvaltningsloven](#), [Offentlighedsloven](#) og [Miljøoplysningsloven](#).

10. MEDDELELSE AF TILLADELSE

Denne tilladelse er meddelt af Aabenraa Kommune den 27. august 2026.

11. MODTAGER AF AFGØRELSE

- Ejer
- Genner Vandværk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

12. BILAGSOVERSIGT

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Eksempel på mindstekrav for indretning af boringer

BILAG 1 OVERSIGTSKORT



Figur 1: På luftfotoet er placering af boring angivet med DGU nr. 151.2135 med blå prik, fredningsbælte med grøn ring. Kilde: Aabenraa Kommunes GIS.


EKSEMPEL PÅ MINDSTEKRAV FOR INDRETNING AF BORINGER

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet med en overbygning som beskrevet i Boringsbekendtgørelsen. Tegninger og billeder herunder viser to eksempler på en korrekt indrettet boring med overbygning udført som henholdsvis tørbrønd og på terræn.

Vigtigt at huske: Overbygningen skal altid være indrettet, så den er tør indeni, ikke bliver ødelagt ved brug, og er beskyttet overfor ydre påvirkninger som påkørsel og veirforhold.

Overbygning udført som tørbrønd

Tørbrøndens sider skal være udført af brøndringe af beton eller andre tætte materialer. Låget skal være aflåseligt og tætsluttende. Det skal sikres, at det ikke kan flyve af. Et tungt betondæksel betragtes som at være aflåseligt. Et låg af andet materiale skal kunne låses. Tørbrønden skal bestå af tætte sider og tæt bund af beton eller stampet ler. Tørbrønden skal være så stor, at boringen er tilgængelig uden at tørbrønden skal ødelægges. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

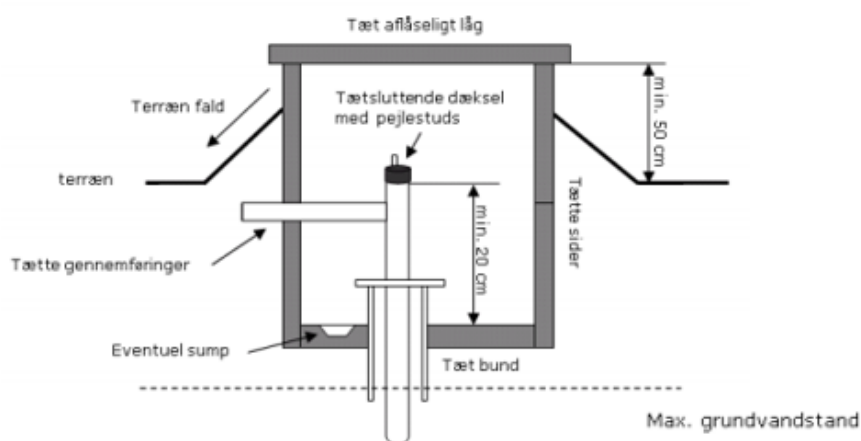

Overbygning udført på terræn

En overbygning på terræn skal være udført således, at der ikke kan trænge vand ind til boringen. Låget skal være aflåseligt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

