

Tilladelse til indvinding af grundvand til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold fra boring med DGU nr. 160.1122, beliggende Hellevadvej 58, 6230 Rødekro

Denne tilladelse omfatter indvinding af grundvand til det sekundære formål ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. Fremhævede punkter i afgørelsen fremgår af nedenstående tabel:

BORING OG ANLÆG

Anlæggets anlægsID (Jupiter ID)	193224
Boringens DGU-nummer	DGU nr. 160.1122
Boringens koordinater (EUREF89 zone 32)	X: 517284; Y: 6103172
Boringens adresse	Hellevadvej 58, 6230 Rødekro
Adressens matrikeloplysning	Matr.nr. 61 Hønkys, Egvad
Formål med indvindingen	Sekundært formål. Vand til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.
Maksimal årlig indvindingsmængde	150 m ³ pr. år.
Maksimal ydelse i timen	1 m ³ pr. time

TIDSFRISTER

Indretning af boring	Senest den 02-02-2026
Indretning af fredningsbælte	Undtaget for fysisk markering grundet boringens placering.
Indberetning af oppumpede mængder	Senest den 1. februar det følgende år
Indberetning af pejlinger	Senest den 1. februar det følgende år

GYLDIGHED

Tilladelsen er gyldig til dato	5. november 2035
--------------------------------	------------------

OFFENTLIGGØRELSE OG HJEMMEL

Tilladelsen meddeles efter	§§ 20 og 21 i Vandforsyningsloven
Offentliggørelsesdato	5. november 2025
Klagefrist	3. december 2025
Tilsynsmyndighed	Aabenraa Kommune, vand@aabenraa.dk

Tabel 1: Fremhævede punkter fra afgørelsen

Indhold

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL	3
2. VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
2.1 Anvendelse.....	3
2.2 Anlæg og boring.....	4
2.3 Indvindingsmængde og –kapacitet	4
2.4 Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand	4
2.5 Fredningsbælte	5
2.6 Gyldighedsperiode.....	5
2.7 Erstatningsboring	6
2.8 Erstatningsregler.....	6
2.9 Sløjfning af boring.....	6
3. TILSYN	6
4. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN.....	7
4.1 Sammenfatning af vurdering	7
4.2 Ansøgningsmateriale, krav, oplysninger og vurderinger.....	7
5. PARTSHØRING	12
6. ANNONCERING.....	12
7. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE	12
8. SØGSMÅL	13
9. AKTINDSIGT	13
10. MODTAGERE AF AFGØRELSE	13
11. BILAGSOVERSIGT	13

1. AFGØRELSE OG HJEMMEL

Vandforsyningsloven

Tilladelse til indvinding af grundvand meddeles i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven. Tilladelse til anlægget gives i henhold til § 21 i Vandforsyningsloven.

Aabenraa Kommune meddeler tilladelse til indvinding af 150 m³ grundvand pr. år fra DGU nr. 160.1122 beliggende på din ejendom Hellevadvej 58, 6230 Rødekro.

Se placering på [bilag 1](#). Det indvundne vand må bruges til private formål uden krav til drikkevandskvalitet i form af vand til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af oplysninger i ansøgningen, ud fra den sammenfattende vurdering, og på betingelse af, at vilkårene beskrevet i [afsnit 2](#) overholdes.

Der er ikke tidligere meddelt tilladelse til etablering eller indvinding af grundvand fra boringen, men boringen har tidligere været anvendt til drikkevand.

Screening efter miljøvurderingsloven

Da boringen er mindre end 10 meter dyb og har et begrænset formål, er den undtaget for kravene om VVM-screening.

2. VILKÅR FOR TILLADELSEN

2.1 Anvendelse

1. Det indvundne vand må kun anvendes til privat formål (ikke-erhvervsmæssigt dyrehold).
2. Det indvundne vand må ikke bruges til drikkevand eller til at vande frugt og grøntsager, der spises rå (som salat, jordbær mv).
3. Vandindvindingsanlægget skal være adskilt fra ejendommens drikkevandsforsyning. De to systemer skal holdes fuldstændigt adskilt, og det er ikke nok at lave tilbagestrømssikring.
4. Vandingsanlægget – herunder også jordledninger – må ikke bruges til andet end det oppumpede grundvand.
5. Inden for gyldighedsperioden kan tilladelsen udnyttes på uændrede vilkår af fremtidige ejere/lejere af ejendommen.

6. Anvendes tilladelsen ikke længere eller sker der ændring af ejere, som angår tilladelsen, skal dette meddeles Aabenraa Kommune.

2.2 Anlæg og boring

7. Boringen og dens overbygning skal være indrettet og vedligeholdt efter reglerne for A-boringer i Boringsbekendtgørelsen (se [bilag 2](#) for eksempler).
8. Indretning efter gældende regler indebærer bl.a., at der skal etableres tæt bund og overbygningen (brøndens top) skal hæves, så overkanten er over terræn for at hindre risikoen for indtrængende overfladevand. Det færdige arbejde skal være dokumenteret **senest den 2. februar 2026** over for Aabenraa Kommune.
9. Boringens overbygning skal kunne beskytte boringen og dens pumpe- og elinstallationer. Der må ikke opbevares andre ting i/under overbygningen.
10. Boringen skal indrettes, så der kan foretages en pejling af vandstanden.
11. Der skal markeres et blivende kotemærke på boringen (boringsfikspunkt).
12. Boringen skal være mærket med synligt DGU nr. og angivelse af kote. Skiltet kan laves via hjemmesiden <https://jupiter.geus.dk/boringsskilt/>.
13. Anlægget må ikke udbedres eller ændres på væsentlig måde, før Aabenraa Kommune har meddelt tilladelse hertil.

2.3 Indvindingsmængde og –kapacitet

14. Den tilladte mængde må ikke overskrides, og indvindingsanlæggets pumpekapacitet må kun ændres efter forudgående godkendelse fra Aabenraa Kommune
15. Hvis der opstår mistanke om, at indvindingen påvirker natur eller vandløb negativt, kan Aabenraa Kommune begrænse indvindingsmængden og/eller den maksimale ydelse

2.4 Kontrol med oppumpede vandmængder og pejling af grundvandsstand

16. Boringen **skal** være forsynet med en fastmonteret vandmåler. Kommunen kan til enhver tid bestemme, at målemetoden skal ændres. Vandmåleren må ikke kunne nulstilles.

17. De oppumpede vandmængder fra 1. januar til den 31. december skal indberettes til Aabenraa Kommune hvert år inden den 1. februar det følgende år. Indberetning **skal** indberettes med målertal for start og slut.
18. Grundvandsstanden i boringen skal pejles fire gange årligt med tre måneders mellemrum.
19. Pejlinger af grundvandsstanden skal indberettes samtidigt med de indvundne vandmængder hvert år inden den 1. februar det følgende år.
20. Ansvar for indberetningen ligger hos ejer, også selvom ejendommen er udlejet.

2.5 Fredningsbælte

21. Omkring boringen skal der jf. Boringsbekendtgørelsen være et fredningsbælte med en radius på 5 meter.
22. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, udbringes spildevandsslam, anvendes eller foretages opblanding af insekt- eller ukrudtsdræbende middel. Der må ikke opbevares ting, der udgør en trussel mod grundvandet.
23. Der må ikke være risiko for, at boringen og dennes overbygning kan påkøres.
24. Pga. boringens placering undtages den fra kravet om, at fredningsbæltet skal være markeret fysisk med f.eks. hegn, beplantning eller store mark. Men ejer og brugere af ejendommen skal være bevidste om fredningsbæltets udstrækning.

2.6 Gyldighedsperiode

25. Tilladelsen gælder frem til 5. november 2035. Tilladelsen bortfalder automatisk efter gyldighedsperiodens udløb. Hvis der ønskes en ny tilladelse, skal ansøgning herom indsendes til Aabenraa Kommune inden udløb af eksisterende tilladelse.
26. Tilladelsen kan tilbagekaldes uden erstatning, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger, eller hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.
27. Jf. Vandforsyningslovens § 35 kan en tilladelse til vandindvinding tilbagekaldes uden erstatning, når indvinding ikke er sket inden for et sammenhængende tidsrum af fem år.
28. Tilladelsen kan også tilbagekaldes, når væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det. Spørgsmål vedr. omfang af erstatning afgøres af taksationsmyndighederne

29. Boringer uden tilladelse, eller som ikke ønskes anvendt mere, skal sløjfes i henhold til gældende Boringsbekendtgørelse. Eventuel sløjfning skal meddeles til Aabenraa Kommune senest 14 dage før sløjfningen skal foregå.

2.7 Erstatningsboring

30. Boringen må ikke erstattes af en ny boring, da der er tale om en boring til privat, sekundært formål, hvor der ikke er tale om en tvangsaktion, når boringen går i stykker.

2.8 Erstatningsregler

31. Ejeren af et vandindvindingsanlæg er erstatningspligtig for skade, som volder i bestående forhold ved forandring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer mv. under anlæggets udførelse og stalddrift. Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

2.9 Sløjfning af boring

32. Hvis der ikke længere er en gyldig indvindingstilladelse, eller hvis boringen ikke længere er egnet til vandindvinding eller af en anden grund ikke ønskes anvendt, skal boringen sløjfes jf. vandforsyningslovens § 36.
Sløjfningen skal udføres af en uddannet brøndborer (A-bevis) efter de gældende regler fastsat i boringsbekendtgørelsen.
En kopi af sløjfningsrapporten skal sendes til Aabenraa Kommune.

3. TILSYN

Aabenraa Kommune er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jævnfør Vandforsyningslovens § 34.

4. BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN

4.1 Sammenfatning af vurdering

Aabenraa Kommune har vurderet, om det tilladte er i konflikt med gældende planer, og om det vil have en væsentlig negativ påvirkning på omgivelsernes grundvandsres-source, naturområder, vandløb og miljø.

Aabenraa Kommune vurderer ud fra nedenstående, at den tilladte indvinding ikke vil have væsentlig negativ påvirkning på de nævnte omgivelser.
Der gives derfor en tilladelse til indvinding af 150 m³ grundvand pr. år med en timeka-pacitet på 1 m³.

4.2 Ansøgningsmateriale, krav, oplysninger og vurderinger

4.2.1 Ansøgning

Der er søgt om tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding fra boring med DGU nr. 160.1122, og som er registeret under anlæg med anlægsID 193224.

Den årlige ansøgte mængde er 150 m³ med et timeforbrug på 1 m³.

Det indvundne vand skal ikke bruges til formål, hvor der er krav til drikkevandskvali-tet. Ejendommen bliver forsynet fra Hellevad Vandværk med drikkevand. Ejer har op-lyst, at de to forsyninger er adskilt.

Aabenraa Kommune er ikke bekendt med tidligere tilladelser, men boringen har frem til 1997 været anvendt til drikkevand til husholdningen samt til stalddrift.

Ansøgningen med tilhørende bilag ligger til grund for vurderingen.

4.2.2 Krav til boringer, indvindingsanlæg og indberetninger

Der er krav til boringernes indretning og anvendelse, og desuden bliver der stillet krav til indberetninger af vandforbrug og pejlinger.

Aabenraa kommune meddeler en tidsfrist til, at ansøger dokumenterer overfor Aaben-raa Kommune, at det er blevet ordnet. Det er vurderet, at følgende kan være ordnet inden **2. februar 2026**.

Opfølgende er det:

- Overbygning skal hæves
- Overbygning skal have tæt bund
- Der skal installeres måler
- Der skal installeres pejlestuds

Hvis dette ikke er ordnet inden fristen, og godkendt af Aabenraa Kommune, bortfalder tilladelsen.

4.2.3 Oplysninger om boring

Boringen er etableret i 1985 og placeret på matr.nr. 61 Hønkys, Egvad, som hører under adressen Hellevadvej 58, 6230 Rødekro. Placering af boringen fremgår af [bilag 1](#).

Boringen er etableret i en brønd med en overbygning bestående af brøndringe i beton. Boringens dybde er 7 meter, og filtersætningen er i 5- 7 m.u.t. Boringen indvinder jf. borerapporten fra glacialt smeltevandsgrus. Vandspejlet er i forbindelse med etablering af boringen pejlet til 3,5 m.u.t.

Der er med ansøgningen indsendt fotos, men ikke en egentlig boringsgennemgang til Aabenraa Kommune. Ud fra det tilsendte, vurderer Aabenraa Kommune, at boringens overbygning skal forhøjes, og der skal etableres en tæt bund.

Når dette er ordnet, skal der sendes dokumentation herfor til Aabenraa Kommune. Det er vurderet, at dette kan være ordnet inden d. 2. februar 2026.

Hvis dette ikke er ordnet inden fristen, og godkendt af Aabenraa Kommune, bortfalder tilladelsen.

Ejer har oplyst, at der ikke er en kobling mellem boringen og ejendommens drikkevandsforsyning.

4.2.3 Tilsyn med indvundne vandmængder

Indvindingsanlægget skal jf. Vandforsyningslovens § 58 være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand. Aabenraa Kommune har besluttet at der på vandvindingsanlæg til driften skal være forsynet med en vandmåler. Der måles fra 1. januar til 31. december, og resultatet skal indberettes til Aabenraa Kommune senest 31. januar det følgende år. Tallet for målerstart den 1. januar og målerslut den 31. december skal angives. Ligeledes skal omregningsfaktor angives.

Der mangler en måler. Den skal installeres så hurtigt som muligt, og senest 2. februar 2026.

4.2.3 Pejling af grundvandsspejl

Ifølge Vandforsyningslovens § 12, stk. 2, skal alle boringer kunne pejles manuelt, og pejlerøret eller -studsens skal have en diameter på mindst 25 mm, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

Aabenraa Kommune stiller i indvindingstilladelsen krav til, at der skal pejles minimum fire gange årligt for at årstidsvariationerne kan fastlægges. Pejlingen bliver brugt i forbindelse med grundvandskortlægningen og grundvandsovervågning. Pejlingerne skal så vidt som muligt foregå med tre måneders mellemrum.

Der er ingen pejlerør- eller studs i boringen, og denne skal installeres i forbindelse med renoveringen af boringen.

4.2.4 Ingen mulighed for etablering af en erstatningsboring

Erstatningsboringer kan, efter skriftlig aftale med kommunen, etableres, når en boring pludselig bryder sammen, og det er tvingende nødvendigt hurtigt at skaffe ny vand. Det kan være ved nedbrud af drikkevandsforsyning med krav til drikkevandskvalitet, til husdyrbrug uden krav til drikkevandskvalitet eller vanding af erhvervsmæssige afgrøder.

Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der ansøges normalt.

En boring til privat, sekundært formål er ikke at betragte som en tvingende nødvendig vandforsyning, og Aabenraa Kommune tillader derfor ikke etablering af erstatningsboringer for boringer med det formål.

4.2.5 Fredningsbælte

Af det indsendte fotomateriale, er det vurderet, at det ikke er muligt at etablere et fysisk fredningsbælte på fem meter omkring boringen. Pga. boringens og dermed fredningsbæltets placering vurderer Aabenraa Kommune, at det ikke er nødvendigt at markere det med hegn, mark sten eller lignende, da det er forventet, at det ikke har mulighed for at blive påkørt og ødelagt.

Kravene vedr. ingen anvendelse af gødning, pesticider mv. inden for fredningsbæltet gælder dog uagtet, at der ikke er en fysisk markering.

4.2.6 Magasinets bæredygtighed

En god kvantitativ tilstand af grundvandsressourcen forudsætter, at den gennemsnitlige indvinding pr. år over en længere periode ikke overstiger den langsigtede tilgængelige grundvandsressource. Der er fastlagt kvantitative miljømål, hvor screeningskriteriet er, at udnyttelsesgraden til vandindvinding ikke bør overstige 30 % af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

I forhold til grundvandsmagasinet bæredygtighed vurderes det, at vandindvindingen er i balance med grundvandsdannelsen.

4.2.7 Vurdering i forhold til anden indvinding

Aabenraa Kommune kender ikke til boringer i nærområdet, som indvindingen kan påvirke. Nærmeste anden indvindingsboring er beliggende mere end 150 m væk.

4.2.8 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

Ansøgningen er vurderet i forhold til Aabenraa Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Vandforsyningsplan, Spildevandsplan og Kommuneplan, samt de regionale råstofplaner. Aabenraa Kommune har på baggrund af følgende samlet set vurderet, at det ansøgte, ikke er i konflikt med fornævnte planer:

Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan 2022-2034

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Vandforsyningsplan 2022-2034](#) for den fremtidige forsyning til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune.

Boringen er beliggende i Hellevad Vandværks forsyningsområde. Hellevad Vandværk har forsyningspligt og -ret til at forsyne ejendommen med drikkevand. Det fremgår af retningslinje 1.5 at forsyning er omfattet af vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.

Da der er ansøgt om indvinding til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, er Hellevad Vandværk blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Hellevad Vandværk har sendt et høringssvar. Deres høringssvar kan læses under [afsnit 5](#).

I henhold til vandforsyningsplanens retningslinje om forsyning af vand accepterer Hellevad Vandværk, at boringen anvendes til vand til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Spildevandsplan, kommuneplan og råstofplaner

Det er vurderet om havevanding er i overensstemmelse med [Spildevandsplanen](#) og [Kommuneplanen](#), samt [Råstofplan 2020](#), idet planerne ikke sætter retningslinjer for etablering af boringer eller indvinding derfra.

Aabenraa kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Der er udarbejdet en [Hovedplanen for grundvandsbeskyttelse](#), der dækker hele Aabenraa Kommune, samt delplaner for otte indsatsområder. Boringen ligger i [indsatsplansområdet for](#) Rødekro-Aabenraa-Klipleve.

Jævnfør indsatsplanens retningslinjer skal der ved meddelelse af indvindingstilladelser tages særligt hensyn til fremtidig indvinding inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), indvindingsoplande (IOL) og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Boringen ligger i OSD og som udgangspunkt, kan der derfor ikke meddeles tilladelse til indvinding til sekundære formål. Aabenraa Kommune har vurderet, at der i dette tilfælde kan dispenseres, da boringen er syv m dyb, formålet er vand til kreaturer, og at Aabenraa Kommune har en forventning om, at nærområdet ikke har en fremtidig anvendelse som drikkevandsressource, idet der er grusgrave både nord og syd for ejendommen. Afstanden til de nærmeste indvindingsoplande er ca. 3 km.

Miljøministeriets vandområdeplaner 2021-2027 (grundvand)

Aabenraa Kommune skal jf. [Indsatsbekendtgørelsen](#) vurdere, om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.

Aabenraa Kommune vurderer, at en indvinding på 150 m³ årligt fra en boring indrettet efter gældende regler ikke vil påvirke grundvandsforekomster væsentligt og dermed heller ikke en eventuel manglende målopfyldelse i 2027.

Aabenraa Kommunes Klimaplan 2022

Aabenraa Kommune har udarbejdet [Aabenraa kommunes klimaplan](#), der blandt andet beskriver et modelleret grundvandsspejl frem til 2050. En forhøjet grundvandsstand kan føre til at grundvand eller overfladevand trænger ind i overbygningen.

Uanset prognosen, vurderer Aabenraa Kommune, at boringens overbygning kan hæves, så den kan holdes tør, og derved har en eventuelt forhøjet grundvandsstand ikke en væsentlig betydning for boringens beskyttelse for indtrængende grundvand eller overfladevand.

Kulturhistoriske interesser

Aabenraa Kommune er ikke kendt med relevante kulturhistoriske interesser.

4.2.9 Påvirkning af natur og vandløb

Aabenraa Kommune vurderer, at indvindingen, hverken i sig selv eller akkumuleret med andre indvindinger, vil have en væsentlig påvirkning på beskyttede naturarealer og vandløb, samt målsatte vandløb.

Den nærmeste beskyttede naturtype, som er en sø, ligger mere end 550 meter væk fra den ansøgte indvinding, og det nærmeste vandløb, der også er et målsat vandløb, er beliggende 1 km fra boringen.

4.2.10 Vurdering i forhold til Habitatbekendtgørelsen

I henhold til Habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke et Natura 2000 område og bilag IV-arter væsentligt.

Natura 2000-områder

I de statslige Natura 2000-planer er der udpeget Natura 2000-områder med særlige naturværdier, som ved hjælp af en kommunal handleplan skal sikres og ikke må forringes.

Nærmeste Natura 2000-områder er Bolderslev Skov og Uge Skov, der ligger mere end 6 km øst for boringen. Aabenraa Kommune vurderer, at indvindingen ikke er i konflikt med området.

Bilag IV-arter

I forhold til bilag IV-arter er det især padder, der er tilknyttet de våde naturtyper, som kan påvirkes af vandindvinding. Yngle- og rasteområder for andre bilag IV-arter, som f.eks. grøn mosaikguldsmed, odder og visse arter af flagermus, kan potentielt også påvirkes af vandindvinding.

Indvindingen påvirker ikke nogen naturområder i området i et sådant omfang at det kan medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne, der potentielt findes i området, dvs. stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, løvfrø og løgfrø. Hermed vurderer Aabenraa Kommune, at ingen bilag IV-arter påvirkes væsentligt.

4.2.11 Vejledende afstandskrav og øvrige forureningskilder

Ejer har oplyst i sin ansøgning ved afkrydsning, at alle vejledende afstandskrav jf. DS 441 (Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg) er overholdt.

4.2.12 Jordforurening

Der er inden for 400 m fra boringen ingen kendte arealer, der jf. Jordforureningsloven, er kategoriseret som Vidensniveau 1 eller Vidensniveau 2, og som kan være i konflikt med boring den tilladte indvinding.

5. PARTSHØRING

Udkast til tilladelsen har været i høring hos ansøger i perioden fra d. 22. oktober 2025 til d. 5. november 2025.

Aabenraa Kommune vurderer desuden, at vandværker er høringsberettigede i afgørelsessager om boringer til private, sekundære formål.

Ejendommen ligger i Hellevad Vandværks forsyningsområde, og et udkast til tilladelsen har derfor været i høring hos dem. Vandværket har fremsendt et høringssvar, hvori de bl.a. skriver, at vandværket ikke har nogen indvendinger mod den ansøgte indvinding, men at de naturligvis er "på vagt" i forhold til, at deres eksistensgrundlag ikke undermineres. Vandværket har noteret sig, at der er tale om en eksisterende boring, og at ansøgningen er fremkommet på baggrund af en oprydning/registrering af eksisterende boringer.

6. ANNONCERING

Tilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk den 5. november 2025. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledningen, se næste afsnit.

7. KLAGEVEJLEDNING FOR TILLADELSE

7.1 Klagefrist

Klage over afgørelsen er fire uger og skal rettes til Nævnenes Hus. Klagefristen er d. 3. december 2025.

7.2 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede organisationer og i øvrigt af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes digitalt via Klageportalen på [Nævnenes hus - Miljø og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med Mit ID. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist, vil klagen blive afvist. En klage over afgørelsen har opsættende virkning.

7.3 Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Aabenraa Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

8. SØGSMÅL

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål jf. Vandforsyningslovens § 81 være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

9. AKTINDSIGT

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i [Forvaltningsloven](#), [Offentlighedsloven](#) og [Miljøoplysningsloven](#).

10. MODTAGERE AF AFGØRELSE


- Ejer
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, aabenraa@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk

11. BILAGSOVERSIGT

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Eksempel på mindstekrav for indretning af boringer

Bilag 1 – Oversigtskort

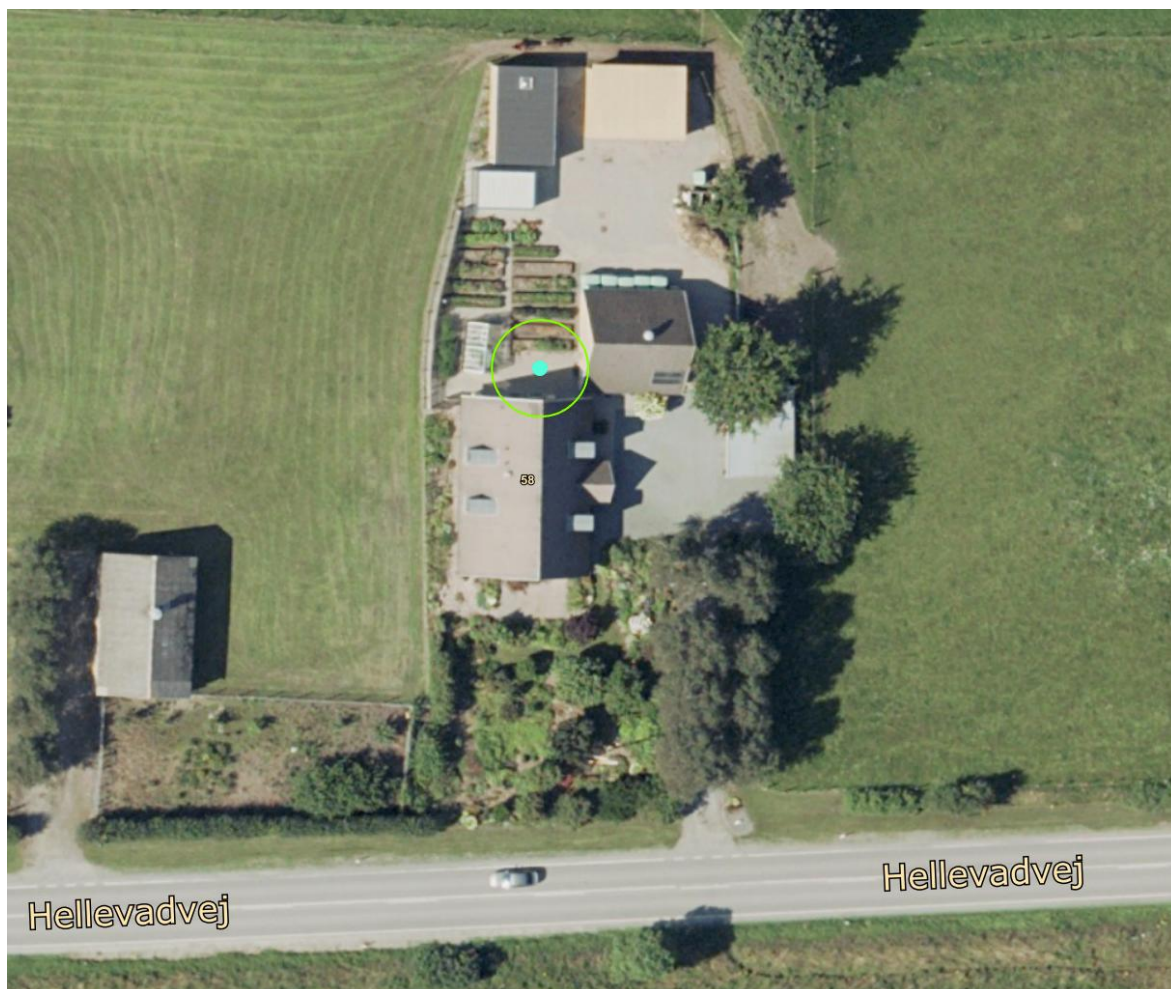

Figur 1: På luftfotoet er placering af boringen med DGU nr. 160.1122 angivet med blå prik og fredningsbæltet med grøn ring.


Bilag 2 – EKSEMPEL PÅ MINDSTEKRAV FOR INDRETNING AF BORINGER

Boringer til indvinding af grundvand skal altid være indrettet med en overbygning som beskrevet i Boringsbekendtgørelsen. Tegninger og billeder herunder viser to eksempler på en korrekt indrettet boring med overbygning udført som henholdsvis tørbrønd og på terræn.

Vigtigt at huske: Overbygningen skal altid være indrettet, så den er tør indeni, ikke bliver ødelagt ved brug, og er beskyttet overfor ydre påvirkninger som påkørsel og vejrforhold.

Overbygning udført som tørbrønd

Tørbrøndens sider skal være udført af brøndringe af beton eller andre tætte materialer. Låget skal være aflåseligt og tætsluttende. Det skal sikres, at det ikke kan flyve af. Et tungt betondæksel betragtes som at være aflåseligt. Et låg af andet materiale skal kunne låses. Tørbrønden skal bestå af tætte sider og tæt bund af beton eller stampet ler. Tørbrønden skal være så stor, at boringen er tilgængelig uden at tørbrønden skal ødelægges. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

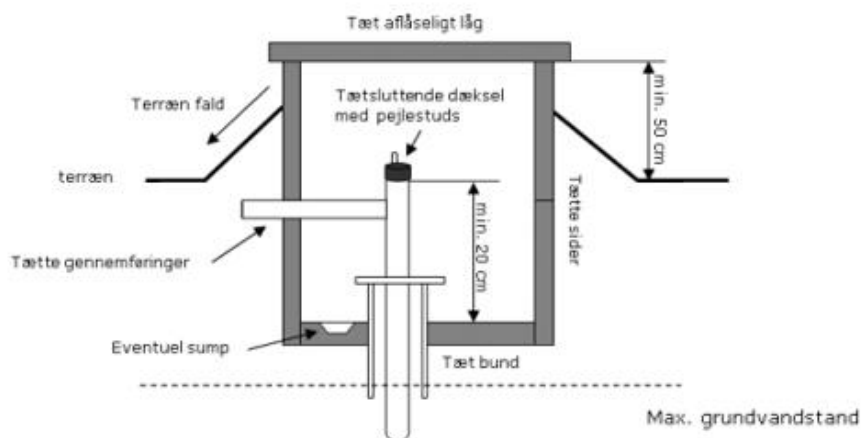

Overbygning udført på terræn

En overbygning på terræn skal være udført således, at der ikke kan trænge vand ind til boringen. Låget skal være aflåseligt. Gennemføringer for rør og kabler skal være vandtætte.

